



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Prot. n. 15761 *Allegati*

Quesito n° 671
(da citare sempre nella corrispondenza)

FF. CC.
OO. PP.



MILANO, **25 AGO. 2008**
C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Telefono: 02 854646.1 - (r.a.)
Telefax: 02 8057164 (uffici), 02 8692840 (sala operativa)

del **Ministero dell'Interno**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Dir. Centr. Prev. e Sic. Tecn.
Area Prevenzione Incendi

ROMA

e.p.c. Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di
Mantova
(rif. nota prot. n.9213 del 29.07.2008)

Oggetto: Depositi di GPL di capacità fino a 13 mc.


Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando Provinciale Vigili del fuoco di Mantova relativo alle problematiche di seguito evidenziate:

1. corretta interpretazione del punto 7 lettera b) del DM 14.05.2004 con riferimento ai "depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DM 16.02.1982";
2. eventuale documentazione da allegare all'istanza di CPI per l'impianto di adduzione gas a valle del deposito di GPL.

Con riferimento al primo quesito si ritiene che i depositi citati siano quelli individuati come tali tra le attività elencate nel DM 16.02.1982.

Con riferimento al secondo quesito si condivide il parere espresso dal Comando VV.F. di Mantova.
Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

EP/rg
RM

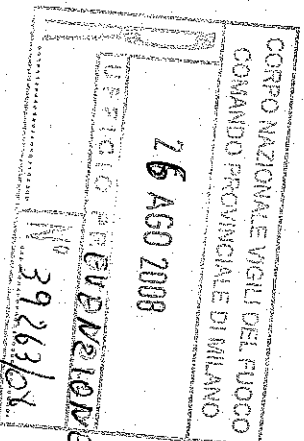



COMANDO PROVINCIALE VIGIL DEL FUOCO
MANTOVA

Viale Risorgimento, n° 16-46100 - Mantova
Telefono Ufficio Prevenzione 0376227741

Mantova, lì 29 lug. 2008

Pratica p.i. n° /

Protocollo n° **9213** Allegati: quesito del 10/06/2008

Risp. all'istanza prot. n° / del /.



AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione Centrale per la prevenzione e
la sicurezza tecnica
00184/ROMA

tramite Direzione Regionale Vigili del Fuoco
Lombardia
Via Ansperto, n°4
20123/MILANO (MI)

OGGETTO: QUESITO DI PREVENZIONE INCENDI.

Richiedente: Dott. Arch. Arrigo Roversi, Via IV Novembre, n° 62, 46024/MOGLIA (MN).

Si trasmette in allegato il quesito pervenuto allo scrivente Comando da parte dell'Arch. Roversi.

In merito al quesito di cui al punto 1, a parere di questo Comando, al punto 7, comma 1, lettera a) dell'allegato al DM 14/05/2004, potrebbero essere riferite anche le attività elencate al DM 16/02/1982, che però non costituiscono "*depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16/02/1982*", ciò in analogia a quanto già precisato dal Ministero con nota protocollo n° P570/4106 del 09/06/2005.

In merito al quesito di cui al punto 2, a parere di questo Comando, non appare legittima la richiesta della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 22/01/2008, n° 37 (ex 46/90), relativa all'impianto di adduzione del gas. Tale dichiarazione, a parere di questo Comando, dovrà essere allegata solo nel caso in cui l'impianto utilizzatore (e la relativa tubazione di adduzione) risulti individuato al punto 91 di cui al DM 16/2/1982.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Roberto TOLDO)

V.A. 1/4

STUDIO DI ARCHITETTURA

ARRE

Dott. Arch. ARRIGO ROVERSI

46024 Moglia (MN) Via IV Novembre, 62 E. Mail: ROVERSI.ARRIGO@TIN.IT
Tel. 0376 56260-0335 6484190 P. I. 01431740206 c.f. RVR RRG 56D20 F267A

Spett.

Ministero dell'Interno
D.G.P.C.S.A.

ROMA

Direzione Regionale
Vigili del Fuoco Lombardia
20100 MILANO

Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
46100 MANTOVA

COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO MANTOVA	
18 GIU. 2005	
N. 8213	PROT. GEN.

COMANDO PROV. VIGILI MANTOVA	UFFICIO PREVENZIONE
18 GIU. 2005	
ALIVO	

OGGETTO: depositi GPL < 13.00 Mc:

- 1) quesito in merito all'art. 7 comma 1 lett b) del D.M. 14 maggio 2004
- 2) quesito relativo alla obbligatorietà dell'inoltro di 46/90 impianto adduzione gas

Il sottoscritto,

ROVERSI Arch. ARRIGO, in qualità di tecnico operante nel settore della Prevenzione Incendi ed in particolare relativamente all'attività 4/b (Depositi GPL in piccoli serbatoi), CHIEDE cortesemente a codesto Ministero anche secondo quanto già precisato con circolare prot. n° P570/4106 sott. 40/DI del 09 giugno 2005,
1) quali siano da intendersi le attività ai sensi del D.M. 16/02/82 comprese nel disposto della lettera b) del già citato D.M. 14 05 2004 in particolare quali siano da intendersi "*depositi di materiali combustibili soggetti*..... e quali non siano da intendersi tali".

Quanto sopra al fine di identificare in modo omogeneo tra i vari operatori nella p.i. la esatta classificazione dei casi possibili. Si chiede cortesemente di elencare i relativi numeri dell'elenco delle attività soggette?

2) Si chiede inoltre se, pur non essendo previsto nell'elenco della documentazione da allegare alle istanze di "rilascio CPI semplificato" (mod. PIN 3gpl-2006) previsto per l'attività 4/b, sia legittima la richiesta di alcuni Comandi dell'inoltro contestuale del 46/90 dell'impianto di adduzione del gas, pena il mancato ritiro dell'istanza.

Certo di un favorevole accoglimento della presente,
anticipatamente ringrazia

ROVERSI Arch. ARRIGO
Via IV Novembre, 62
46024 MOGLIA MN
TEL 0376 56260 - 335 6484190 - 320 4385162
e-mail: roversi.arrigo@tin.it

MOGLIA 10 06 08

